


**Montage- und Installationsanleitung Externe Versorgungseinheit**  
**Mounting and Operating Instructions External Supply Unit**  
**Notice de montage et d'installation Unité d'alimentation externe**

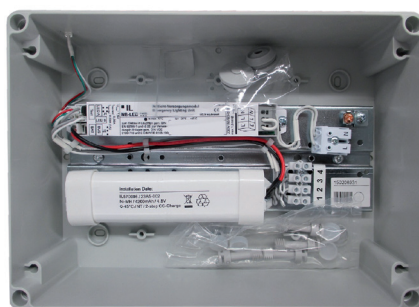

**■ Technische Daten**

Gehäuse/Farbe	Polycarbonat/grau
Abmessungen (B x H x T)	254 x 90 x 180 mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Verbindungskabel	max. 20 m zwischen Versorgungseinheit und Leuchte
Anzahl der Adern	min. 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Versorgungseinheiten	Akku und Converter

**Montage**

- Lösen Sie die Schrauben der Abdeckung und öffnen das Gehäuse.
- Je nach Erfordernis öffnen Sie die vorgeprägten Einführungen und bringen diese auf den vorgeprägten Innendurchmesser von 20,5 mm.
- Setzen Sie die beigelegten Einführungsstüben ein.
- Führen Sie das Netz- und Verbindungskabel durch die Einführungsstüben ein und montieren die Versorgungseinheit im vorgesehenen Innenbereich an die Wand.
- Schließen Sie die Netzleitungen an die Klemmen L und N und den Schutzleiter an die Erdschraubklemme an.
- Schließen Sie die vier Adern des Verbindungskabels (bauseitig zu installieren) an die Klemmanschlüsse 1-4 an und achten darauf, dass die Adern an die gleichen Anschlüsse in der Leuchte angeschlossen werden.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und verschließen das Gehäuse.

Gehen Sie weiter vor wie in der Montageanleitung der Leuchte beschrieben.

**■ Technical specifications**

Casing/colour	Polycarbonate/grey
Dimensions (W x H x D)	254 x 90 x 180 mm
Protection class	IP65
Safety class	I
Connecting cable	max. of 20 m between supply unit and luminaire
Number of wires	min. 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Supply units	Rechargeable battery and converter

**Mounting**

- Undo the screws on the cover and open the housing.
- Depending on the requirements, open the partially stamped opening and make them into the partially stamped internal diameter of 20.5 mm.
- Use the included entry bushes.
- Route the mains and connecting cables through the entry bushes and mount the supply unit in the provided internal area onto the wall.
- Connect the power lines to terminals L and N and the earth conductor to the screw clamp connector for earth.
- Connect the four wires of the connecting cable (to be installed by the customer) to terminal connections 1-4 and ensure that the wires are connected to the same connections in the luminaire.
- Put the cover back on and close the housing.

Continue as described in the installation instructions of the luminaire.

**■ Caractéristiques techniques**

Boîtier/Couleur	Polycarbonate/gris
Dimensions (L x H x P)	254 x 90 x 180 mm
Type de protection	IP65
Classe de protection	I
Câble de liaison	max. 20 m entre l'unité d'alimentation et la lampe
Nombre de brins	au moins 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Unités d'alimentation	Accu et convertisseur

**Montage**

- Desserrez les vis du couvercle et ouvrez le boîtier.
- Selon le besoin, ouvrez les guidages marqués et mettez-les au diamètre intérieur marqué de 20,5 mm.
- Insérez les douilles d'introduction fournies.
- Guidez le câble réseau et de liaison dans les douilles d'introduction et montez l'unité d'alimentation dans la zone interne prévue sur la paroi.
- Raccordez les conduites réseau aux bornes L et N et le protecteur à la borne de terre à visser.
- Raccordez les quatre brins du câble de liaison (à installer côté construction) aux raccords de bornes 1-4 et veillez à ce que les brins soient raccordés aux mêmes raccords sur la lampe.
- Remettez le couvercle en place et fermez le boîtier.

Procédez tel décrit dans la notice de montage de la lampe.